рационал | СИСТЕМЫ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

R-1 Online. Шкафы управления

Состав Узла

R-1 Online. Шкаф управления
Исполнение 1L (одна линия Системы RAZ)

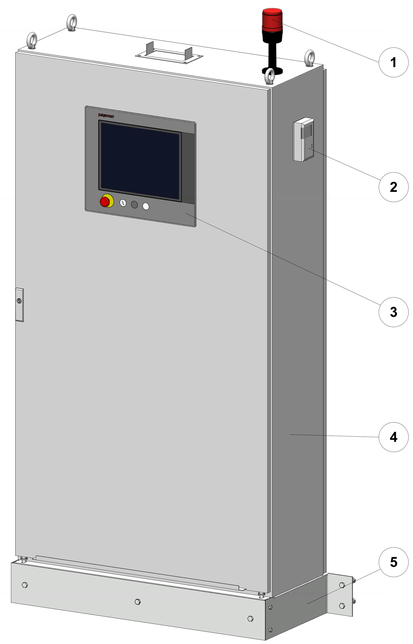

R-1 Online. Шкаф управления
Исполнение 2L и 3L (две и три линии Системы RAZ)

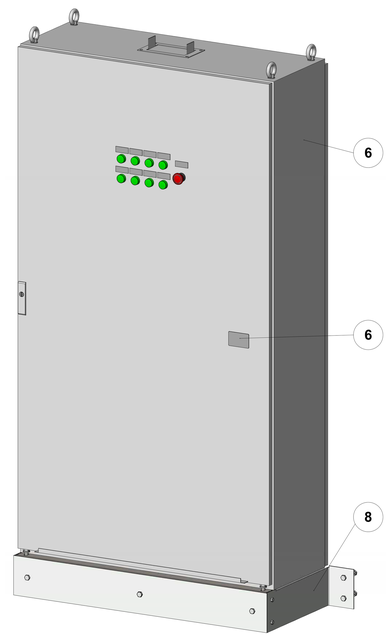

R-1E Online. Шкаф электроснабжения
Исполнение 2L и 3L (две и три линии Системы RAZ)

Спецификация оборудования

Поз.	Оборудование
1	Светозвуковая сигнализация
2	Датчик загазованности СО
3	Панель управления
4	Цоколь металлический

Общие данные

№ п/п	Наименование	Значение
1	Напряжение питания шкафа	380 VAC, 50 Гц
2	Напряжение питания цепей управления приводов	220 VAC, 50 Гц
3	Напряжение питания цепей контроллера и внутренних цепей шкафа	24 VDC
4	Потребляемая мощность (зависит от мощности горелок и насосов)	от 15 до 105 кВт
5	Максимальный ток дискретного выхода	5А
6	Допустимая температура окружающей среды	+5...+40 ˚С
7	Относительная влажность	93 %
8	Габаритные размеры (ШхВхГ) (зависит от типа шкафа)	1000-1200 x 1800-2200 x 400-600 мм
9	Вес	до 300 кг
10	Сечение подключаемых жил к клеммам шкафа управления (сигнальные кабели)	до 4 мм^2
11	Сечение подключаемых жил к клеммам шкафа управления (силовые кабели)	до 50 мм^2
12	Степень защиты шкафа, по ГОСТ 14254-96	IP54

Структурная схема управления

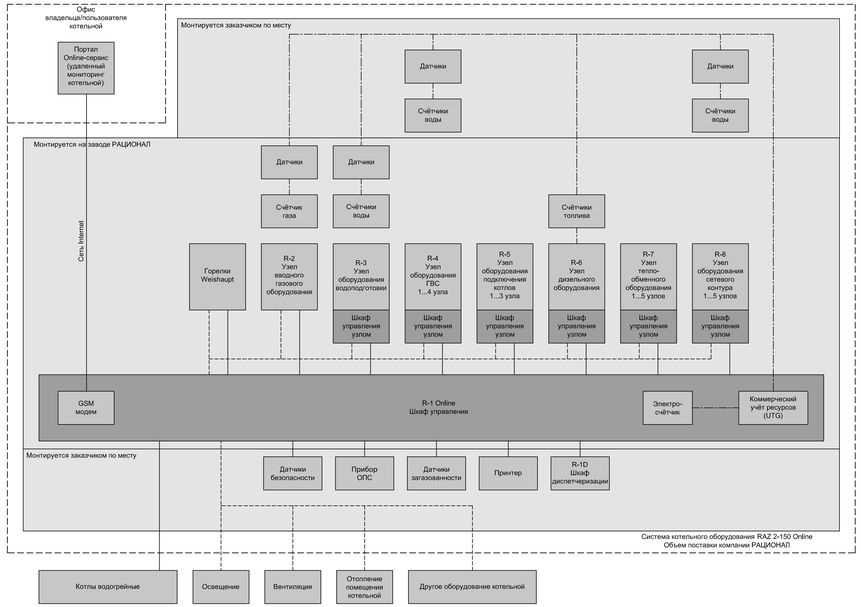

Исполнение 1L

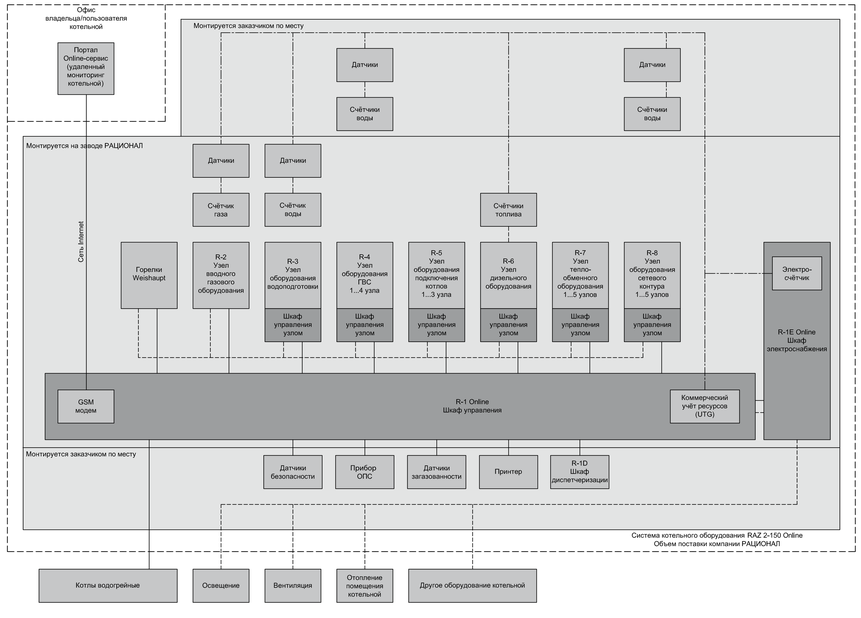

Исполнения 2L и 3L